
Schachtdeckel wahlweise Edelstahl massiv Typ SY5-01/A oder:

Edelstahl füllbar Typ SY5-01/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

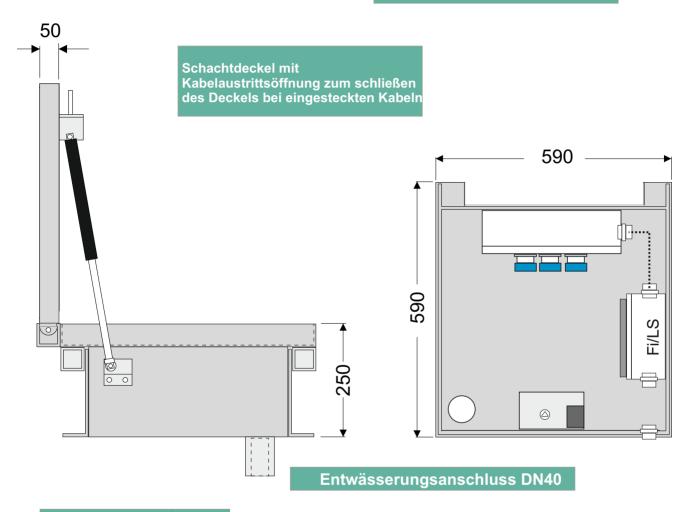

### **Bestückung**

3 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C" 1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66 3 Stück Schuko- Steckdosen 16A; 230V Mennekes Ip68



Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen


Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich



Schachtdeckel wahlweise Edelstahl massiv Typ SY5-02/A oder:

Edelstahl füllbar Typ SY5-02/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

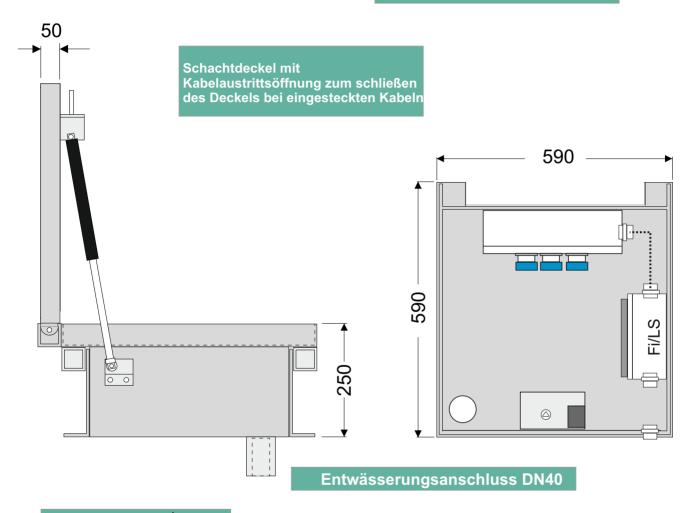

### **Bestückung**

3 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C" 1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66 3 Stück CEE- Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP68




Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen

Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich



Schachtdeckel wahlweise Edelstahl massiv Typ SY5-03/A Edelstahl füllbar Typ SY5-03/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

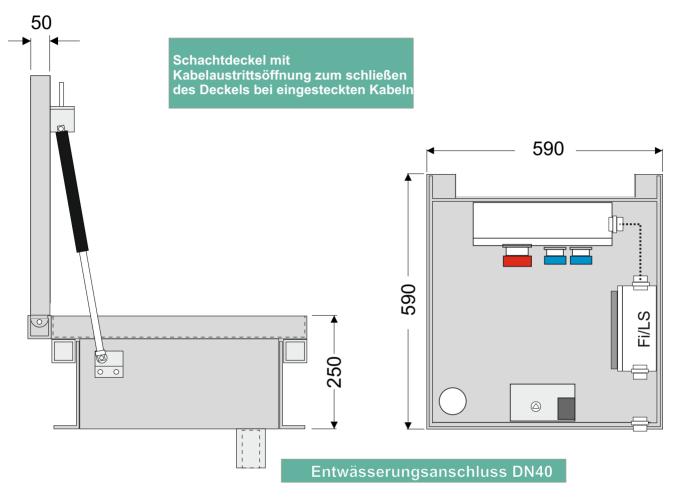

Bestückung

Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C"

1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

2 Stück Schuko- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP68

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A; 400V Mennekes IP68




Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen



Schachtdeckel wahlweise Edelstahl massiv Typ SY5-04/A oder:

Edelstahl füllbar Typ SY5-04/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

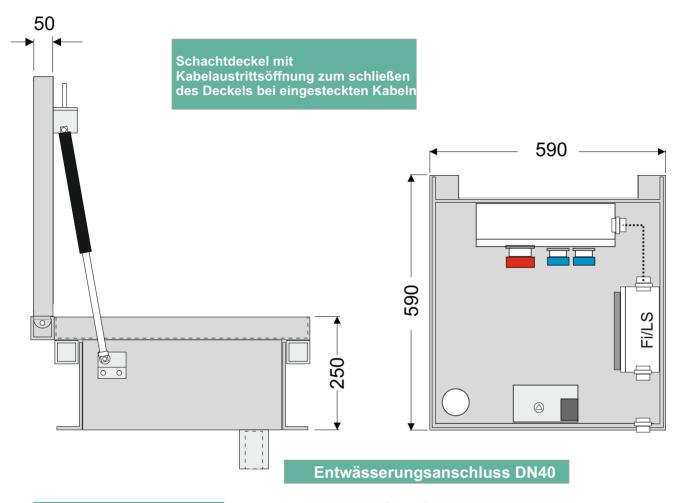

**Bestückung** 

Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C"

1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

2 Stück Schuko- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP68

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A; 400V Mennekes IP68




Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen



Schachtdeckel wahlweise Edelstahl massiv Typ SY5-05/A oder:

Edelstahl füllbar Typ SY5-05/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

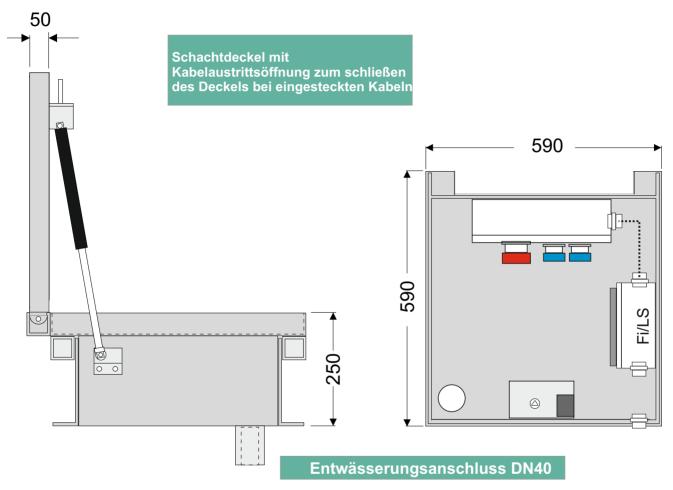

### **Bestückung**

Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA "C"

1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

1 Stück Schuko- Steckdosen 16A; 230V Mennekes IP68

1 Stück CEE- Steckdose 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP68

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 16A; 400V Mennekes IP68




Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen



Schachtdeckel wahlweise: Edelstahl massiv Typ SY5-06/A Edelstahl füllbar Typ SY5-06/B

Schachtdeckel öffnet selbsttätig Gasdruckfeder unterstützt

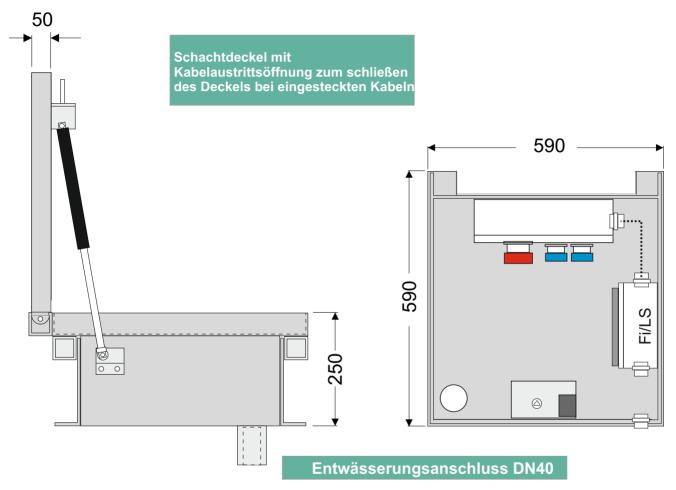

**Bestückung** 

Geringfügige Abweichnungen hinsichtlich der Abmessungen und Anordnung der Einbauten sind möglich

2 Stück Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA "C"

1 Stück Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA "C"

1 Stück FI-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A Siemens Sigres

Angeordnet hinter Klarsichtschutzabdeckung IP66

2 Stück CEE- Steckdosen 2P+E; 16A; 230V Mennekes IP68

1 Stück CEE- Steckdose 3P+N+E; 32A; 400V Mennekes IP68



Für eine sichere Entwässerung des Unterflurverteilers ist bauseits Sorge zu tragen

